


# 主な保全部品と劣化・不具合の症状

AR 交換周期3年
 AR 交換周期5年
 AR 交換周期8年
 AR 交換周期10年

**AR**



交換周期 3年

加湿エレメント

汚れ、カビ、水垢等により、異臭の発生  
加湿能力ダウン、水漏れ発生

**AR**



交換周期 5年

温度センサー

抵抗値の誤差、断線による  
温度検知不良

**AR**



交換周期 5年

圧力センサー

抵抗値の誤差、断線による  
圧力検知不良

**AR**



交換周期 8年

電子膨張弁駆動部

駆動部コイルレアショート  
弁体の噛み込み、ガス洩れ



**AR**



交換周期 8年

圧縮機

主軸受け磨耗によるロック  
電動機コイルレアショート

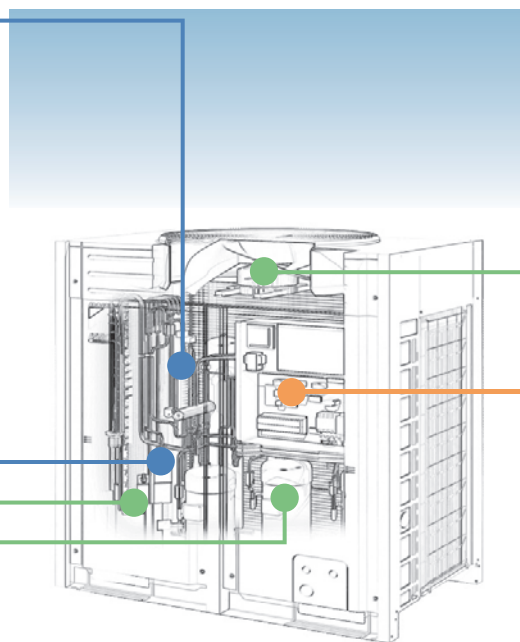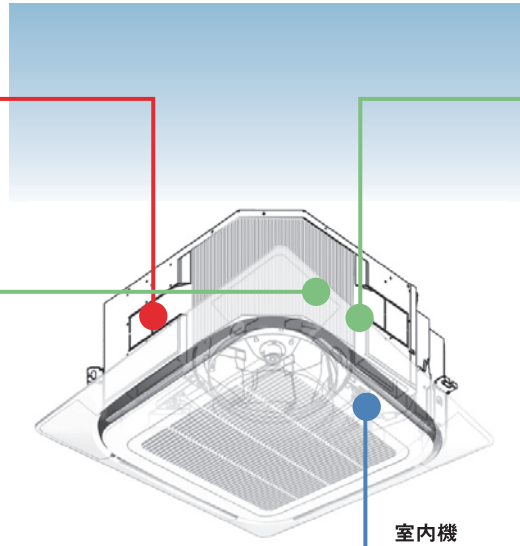

交換周期 8年



**AR**

ドレンポンプ

モータコイル断線による作動不良  
軸受け磨耗によるロック

交換周期 8年




**AR**

ファンモーター(外機)

軸受け磨耗によるロック  
モータコイル破損

交換周期 10年




**AR**

制御基板

抵抗、コンデンサー、IC劣化による  
作動不良

交換周期 10年



**AR**

インバータ基板

抵抗、コンデンサー、IC劣化による  
作動不良

交換周期 10年



**AR**

電磁開閉器

接点荒れによる接点溶着  
コイル断線による作動不良